

CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II.**CENÍK 801-4 OPRAVY A ÚDRŽBA**

OBSAH

I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU.....	1
1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU	1
11. Členění	1
12. Platnost	1
2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY	2
3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK	2
30. Všeobecně	2
31. Konstrukce svislé	2
32. Úpravy povrchů	3
33. Konstrukce podlah	6
34. Zabetonování otvorů	6
39. Přesun hmot.....	6
5. VÝJIMKY	6
51. Pomocné lešení	6
PŘÍLOHY	7

I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU**1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU****11. Členění**

Sborník obsahuje jednu část:

Část C 01 - Opravy a údržba stavebních objektů

12. Platnost

121. Sborník je určen pro stavební práce při opravách a údržbě konstrukcí na těchto stávajících objektech (podle JKSO):

- 801 Budovy občanské výstavby
- 802 Haly občanské výstavby
- 803 Budovy pro bydlení
- 811 Haly pro výrobu a služby
- 812 Budovy pro výrobu a služby
- 813 Věže, stožáry, komíny
- 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy
- 815 3 Objekty zvláštní pro chov živočichů
- 815 9 Objekty pozemní různé
(mimo 815 91 Základy strojů a technologických zařízení)
- 817 2 Objekty neenergetických jaderných reaktorů
- 817 3 Objekty pomocných zařízení jaderných provozů a objekty speciální pro jaderná zařízení mimo
 - 817 34 Komíny ventilační jaderných provozů
 - 817 35 Mosty spojovací, potrubní, kabelové mezi objekty jaderných provozů
- 817 4 Objekty provozů jaderných elektráren mimo
 - 817 43 Stolice rotačních soustrojí
- 817 5 Objekty pro zpracování a skladování radioaktivních látek

(mimo speciální stavební práce, pro které jsou určeny položky Sborníku 801-6 Objekty jaderných zařízení - speciální stavební práce, bez ohledu na jejich konstrukčně materiálové charakteristiky).

Položky lze použít i pro oceňování stavebních prací, které jsou součástí provozních souborů.

122. Pro stavební práce oprav a údržby, pro které sborník položky neobsahuje, lze použít položky stavebních prací zejména z těchto sborníků:

801-1 Běžné stavební práce

801-2 Stavební práce z prefabrikovaných dílců

801-3 Bourání a podchycování konstrukcí

Vodorovná doprava suti vnitrostaveništní a mimostaveništní soubory části

B 01 979 08-1 Odvoz suti na skládku a

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti

801-5 Zvláštní stavební práce.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených v Pravidlech pro použití cenové soustavy, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

30. Všeobecně

301. Volba položek

3011. Pro volbu položek odstupňovaných podle množství je rozhodující rozsah jednotlivých úprav vymezený odlišovacím parametrem, konkretizovaným v článku Volba položek jednotlivých konstrukcí.

302. Užití položek

Položky lze použít pro stavební práce při opravách a údržbě (JKV 928), změnách objektu a na novostavbách při změnách projektu.

303. Technologická manipulace

V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v tomto rozsahu:

a) vodorovně 10 m

b) svisle 3,5 m.

31. Konstrukce svislé

311. Volba položek

3111. Úprava ostění vybouraných, zvětšovaných a zmenšovaných otvorů:

a) pro přízdívku ostění lze použít u otvorů s jedním nebo dvěma ozuby položky souboru 349 23- Přízdívka ostění z cihel.

Pro ostění

- s jedním ozubem o tloušťce do 150 mm lze použít položku 349 23-1811 Přizdívka ostění z cihel o tl. do 150 mm,
- se dvěma ozuby o tl. přes 150 do 300 mm lze použít položku 349 23-1821 Přizdívka ostění z cihel o tl. do 300 mm,
- b) stejně se postupuje pro ostění u rozšiřovaného otvoru,
- c) u zmenšovaného otvoru se pro přizdívání ostění s ozuby postupuje takto:
 - nepřesahuje-li celková tloušťka přizdívání ostění včetně ozubů do 300 mm, lze pro přizdívání použít položky souboru 349 23 Přizdívka ostění,
 - přesahuje-li celková tloušťka přizdívání ostění s ozuby 300 mm, lze pro ostění do tloušťky 300 mm použít jako pro přizdívku položku 349 23-1821 Přizdívka ostění o tl. do 300 mm, pro zbytek přizdívání ostění položku pro zadržku otvorů.
- d) úprava ostění okna ven a dovnitř otvíraného pro osazení zdvojeného okna
 - okno se osazuje do původního rovného ostění. Pro zadržku rýh po vybourání okenních rámu původního okna ven a dovnitř otevíraného lze použít položky souboru 346 24 Zadržka rýh sborníku 801-1 Běžné stavební práce,
 - okno se osazuje do ostění s ozuby. Pro zadržku rýh a přizdívání zvenčí lze použít položku 349 23-1821 Přizdívka ostění o tl. do 300 mm. Množství měrných jednotek se určuje součinem šířky provedeného ozubu a jeho výšky.
- e) Pro přizdívku rovného ostění jakékoliv šířky lze použít položky pro zadržku otvorů.

312. Užití položek

3121. Zadržky otvorů

Položky zadržek otvorů ve zdivu nadzákladovém lze použít i pro zadržky otvorů v základech.

313. Obsah položek

V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:

- a) zavázání do okolního zdiva s vysekáním kapes,
- b) maltu vápennou nebo vápenocementovou, pokud v popisech položek není uvedeno jinak.

315. Způsob měření

Množství měrných jednotek zadržek otvorů se určuje:

- a) ve zdivu o pohledové ploše otvorů jednotlivě do $0,25 \text{ m}^2$ v ks, přes $0,25$ do 4 m^2 v m^3
- b) v příčkách o pohledové ploše otvorů jednotlivě do $0,25 \text{ m}^2$ v ks, přes $0,25$ do 4 m^2 v m^2

32. Úpravy povrchů

321. Volba položek

3211. Pro volbu položek oprav vnějších omítek je rozhodující procentní podíl opravovaných míst z celé plochy každého jednotlivého průčelí (tj. i včetně míst neopravených).

Jde-li u jednoho objektu o opravu několika průčelí rozdílného stupně členitosti, posuzuje se pro stanovení stupně členitosti i pro volbu položky každé průčelí samostatně.

Pro volbu položek oprav vnitřních omítek je rozhodující procentní podíl opravovaných míst z celkové plochy omítek stěn v jedné místnosti.

Pro volbu položek oprav vnitřních omítek stropů je rozhodující procentní podíl doplňovaných míst z celkové plochy omítek stropů v jedné místnosti.

3212. Stupeň členitosti se určuje podle charakteristiky členění uvedené v tomto článku:

Stupně členitosti:

- I. Hladká omítka rovná bez výstupků s jednoduchou římskou hlavní, případně kordonovou.
- II. Hladká omítka s orámováním oken o jednom vystupujícím nebo ustupujícím profilu s

jednoduchými podokeníky, s jednoduchým linováním (spárou) oddělujícím jednotlivá podlaží, s jednoduchou římskou hlavní, popřípadě i kordonovou.

III. Hladká omítka rovná s orámováním otvorů o dvou až třech vystupujících nebo ustupujících profilech, s jednoduchými podokeníky, s jednoduchým dělicím linováním mezi podlažími, jakož i nad a pod okny, s jednoduchou římskou hlavní, kordonovou a římsami patrovými, nebo hladká omítka bez profilování, ale se zvětšeným množstvím hran a úzkých ploch u průčelí konstrukčně členěného lodžiem nebo po délce probíhajícími balkóny, současně sníženými parapety a zvětšenými okny nebo plochami chráněnými obklady apod. (přes 50 % plochy), spárami (zapuštěným linováním) a hladkou hlavní římsou, popř. těž s římskou kordonovou anebo probíhající markýzou nad chodníkem. Ojedinelé balkóny, otvory a neprováděné úpravy do 50 % plochy necharakterizují tento stupeň.

IV. Hladká omítka rovná a částečně zaoblená s orámováním otvorů o více než třech vystupujících nebo ustupujících profilech s jednoduchými podokeníky a nadokeníky, s jednoduchým linováním mezi podlažími, jakož i nad a pod římsami patrovými.

V. Omítky rovné i částečně zaoblené s orámováním oken o více než třech vystupujících nebo ustupujících profilech s členěnými podokeníky a nadokeníky, s hladkými lesenami, členěným linováním vodorovným i svislým (hladkou rustikou), s orámováním ploch (i o více profilech) určených pro sgrafita, keramické i jiné díly a pod., s členěnou římskou hlavní, kordonovou, podokenní, popř. i patrovou.

VI. Omítky rovné i zaoblené s orámováním oken o více než třech vystupujících nebo ustupujících profilech, se složitě členěnými podokeníky a nadokeníky, členěnými lesenami vodorovnými i svislými, s členěným linováním (hladká, kvádrová, rustika), s orámováním ploch (i o více profilech) pro sgrafita, keramické štukatérské i jiné díly apod., s členěnými pilastry, sloupy, nadokenní, kordonovou, popř. i patrovou římsou.

VII. Omítky, jejichž členění je bohatší než členění uvedené v předcházejících stupních.

3213. Vnější úpravy povrchu

Jako vnější se oceňují také úpravy povrchu konstrukcí neuzavřených prostorů vystavených nepřímo povětrnostním vlivům, zejména vlhku, mlze a mrazu, i když jsou chráněny před jejich přímým účinkem, zejména deštěm, sněhem, zledovatěním apod. (např. terasy, balkóny, lodžie, markýzy, podhledy arkýřů, pavlače, podloubí, podchody, průjezdy domů).

322. Užití položek

3221. Opravy omítek v malých plochách

Položky souborů 611 40-1 Omítnutí jednotlivých malých ploch na střepech a 612 40 Omítnutí jednotlivých malých ploch vnitřních stěn lze použít pro opravování omítek v ploše jednotlivé do 1 m² na zazděných prostorech konstrukcemi, neprovádí-li se současně v místnosti oprava omítek v celé ploše. Tyto položky se nepoužívají pro opravy omítek stěn a stropů místnosti v celých plochách, pro které se používají položky s procentním vymezením opravované plochy.

3222. Soubory položek pro opravu sádrových omítek se používají pouze pro opravu hladkých sádrových omítek. Pro vytažení profilů hran, koutů a fabionů lze použít souboru položek 619 44 Vytažení profilů fabionů, hran a koutů při opravách sádrových omítek.

3223. Položky oprav vnitřních omítek lze použít pro tloušťku do 20 mm s výjimkou omítek stropů s dvojitým rákosováním, které mají zakalkulovány i náklady na provedení omítek do 25 mm tloušťky. Při větší tloušťce lze použít přirážky za dalších 10 mm tloušťky.

323. Obsah položek

3231. V položkách oprav vnitřních rákosových omítek jsou zakalkulovány i náklady na dodání a připevnění rákosové rohože.

3232. V položkách oprav vnějších omítek II. až VII. stupně členitosti jsou zakalkulovány i náklady na:

- a) opravu nebo nové provedení všech profilových článků, rovných i zakřivených, pokud je lze provést maltou za pomoci latí, pravítek, šablon, popř. ručním dotvarováním článků,
- b) opravu a doplňování plastických ornamentálních článků a figurálních štukových výzdob, je-li poškození těchto prvků v takového rozsahu, že původní tvar je patrný a může být podle nepoškozených částí doplněn, a lze-li tyto opravy provést maltou.

3233. V položkách oprav vnějších omítek nejsou zakalkulovány náklady na opravu a doplnění plastických nebo ornamentálních článků a figurálních štukatérských dílů, které jsou provedeny odléváním nebo ručním modelováním takovým způsobem, který vylučuje provedení technologií dle čl. 3232. Pro opravy a doplnění plastických nebo ornamentálních článků a figurálních štukatérských dílců se ceny stanoví individuální kalkulací.

325. Způsob měření

3251. Množství měrných jednotek oprav omítek stěn, pilířů, sloupů, stropů, kleneb, průvlaků se určuje, není-li v popisech položek uvedeno jinak, v m^2 opravovaných omítek:

- a) u vnitřních stěn se délka určuje mezi líci konstrukcí omezujících plochu po stranách. Výška stěn se určuje od podlahy ke stropnímu líci stropního podhledu desky i u stropů s viditelnými trámy nebo náběhy, u klenutých stropů k nejvyššímu bodu proniku klenby se stěnou,
- b) z plochy opravovaných omítek schodišťových stěn se neodečítají plochy proniku schodišťových konstrukcí.

3252. K celkové ploše úprav a oprav vnitřních stěn se přičítá:

- a) plocha ostění a nadpraží jako součin délky (převzaté z rozměrů použitých při odečítání otvorů) a šířky ostění,
- b) plochy omítek bočních ploch otvorů ve stropech o výšce větší než 1 m,

3253. Od celkové plochy úprav a oprav vnitřních stěn se odečítá:

- a) neupravená plocha obkladů nebo prostupů jinou konstrukcí ve stěnách nebo ve stropech (např. trámem, pronikem sloupu) jednotlivě větší než $0,5 m^2$,
- b) plocha dveřních a okenních otvorů jakékoliv velikosti určená z rozměrů uvedených ve výkresech (při zalomeném ostění oken se šířka zmenšuje o 100 mm),
- c) u dveří s nadsvětlíkem se plocha zvětšuje o plochu nadsvětlíku,
- d) plocha jiných otvorů jednotlivě větší než $0,5 m^2$.

3254. K ploše oprav omítek stropů se přičítá plocha omítky bočních ploch otvorů ve stropech o výšce do 1 m.

3255. Od plochy oprav omítek stropů se odečítá plocha otvorů a neomítnuté plochy jednotlivě větší než $0,5 m^2$.

3256. Množství měrných jednotek oprav vnějších omítek a úprav omítek průčelí se určuje v m^2 pohledové plochy od úrovně upraveného terénu chodníku po horní hranu upravované římsy průčelí, nebo není-li římsa omítnuta, po spáru, kde omítka pod římsou začíná. Plocha úprav samostatných zábradlí (z prolamovaných desek, kuželek apod.) se určuje součtem vnější a vnitřní pohledové plochy zábradlí, přičemž se odečítají na obou stranách jen plochy jednotlivě větší než $0,5 m^2$.

3257. K ploše oprav vnějších omítek se přičítá:

- a) ostění plochou určenou součinem šířky ostění a jeho délky vyplývající z rozměrů závazných pro odečítání otvorů,
- b) podhledy říms rozvinutou plochou.

3258. Od plochy oprav vnějších omítek se odečítá plocha:

- a) otvorů dveřních a okenních jakékoliv velikosti z rozměrů uvedených ve výkresech (při zalomeném ostění oken se šířka zmenšuje o 100 mm),

- b) otvorů okenních a dveřních orámovaných jiným materiálem včetně plochy orámované jiným materiálem.

3259. U průčelí omítaného a spárovaného se plocha opravovaného průčelí rozděluje na plochy omítané a plochy spárované. Pro určení měrných jednotek oprav spárovaných ploch platí ustanovení čl. 3256 až 3258.

33. Konstrukce podlah

331. Volba položek

3311. Položky pro doplňování mazanin, násypů, dlažeb a potěrů jsou určeny pro doplnění jejich jednotlivých částí. Tyto položky nejsou určeny pro nově zřizované konstrukce podlah v celé ploše místnosti.

335. Způsob měření

3351. Množství měrných jednotek mazanin se určuje v m³ jako součin plochy a tloušťky doplnění.

Do celkové plochy se započítávají plochy všech výklenků, prahů a otvory o ploše jednotlivě menší než 0,25 m².

Od množství celkové plochy se odečítají plochy neprovedených částí jednotlivě větší než 0,25 m².

3352. Množství měrných jednotek dlažeb se určuje v m² doplněných dlažeb.

3353. Množství měrných jednotek potěrů se určuje v m² doplňovaných potěrů.

34. Zabetonování otvorů

341. Obsah položek

3431. V položkách zabetonování otvorů jsou zakalkulovány i náklady na potřebné bednění a odbednění konstrukcí.

39. Přesun hmot

391. Volba položek

Pro přesun hmot při opravách a údržbě stavebních objektů lze použít položky z tohoto sborníku. Při opravách konstrukcí prováděných při změnách projektu lze pro přesun hmot použít položky sborníků 801-1, 801-2 nebo 801-5.

5. VÝJIMKY

51. Pomocné lešení

511. V položkách souborů

314 23 Zdivo komínových těles

317 12 - 2 Doplnění říms

317 23 - 4 Vyzdívka mezi nosníky

317 23 - 5 Doplnění zdiva

317 93 Doplnění říms

319 20 Vyrovnání nerovného povrchu
319 23 Úprava pro dodatečné vložení izolace
349 23 - 4 a 5 Doplnění zdiva a fasádních prvků
411 38 - 7 Zabetonování otvorů
413 23 Zazdívka zhlaví
611 40 - 3 Hrubá výplň rýh ve střepech
615 48 Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem
617 42 Oprava omítek v šachtách a světlicích
619 44 Vytažení profilů
622 Oprava vnějších omítek
624 Vyspravení a překrytí spár
627 Oprava spárování
629 Vyrovnávací vrstva z cementové malty
631 Doplnění mazanin a násypů
632 Doplnění dlažeb a potěrů

nejsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1 900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²).


5111. Pomocné lešení se neoceňuje u těch stavebních prací, které budou prováděny z lešení zakalkulovaného v položkách jiných stavebních prací.

PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Schematické obrázky zazdění okenních a dveřních otvorů

Příloha č. 2 až 7: příklady složitosti fasád

Příloha č. 1

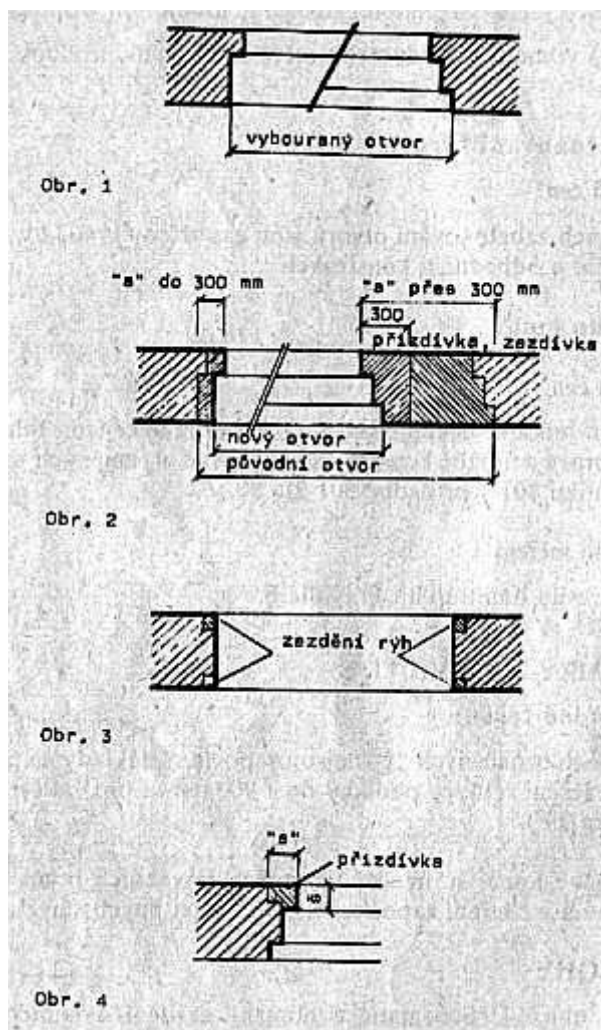

Příloha č. 2

Stupeň složitosti fasády III



Příloha č. 3

Stupeň složitosti fasády IV




Příloha č. 4

Stupeň složitosti fasády V



Příloha č. 5

Stupeň složitosti fasády VI

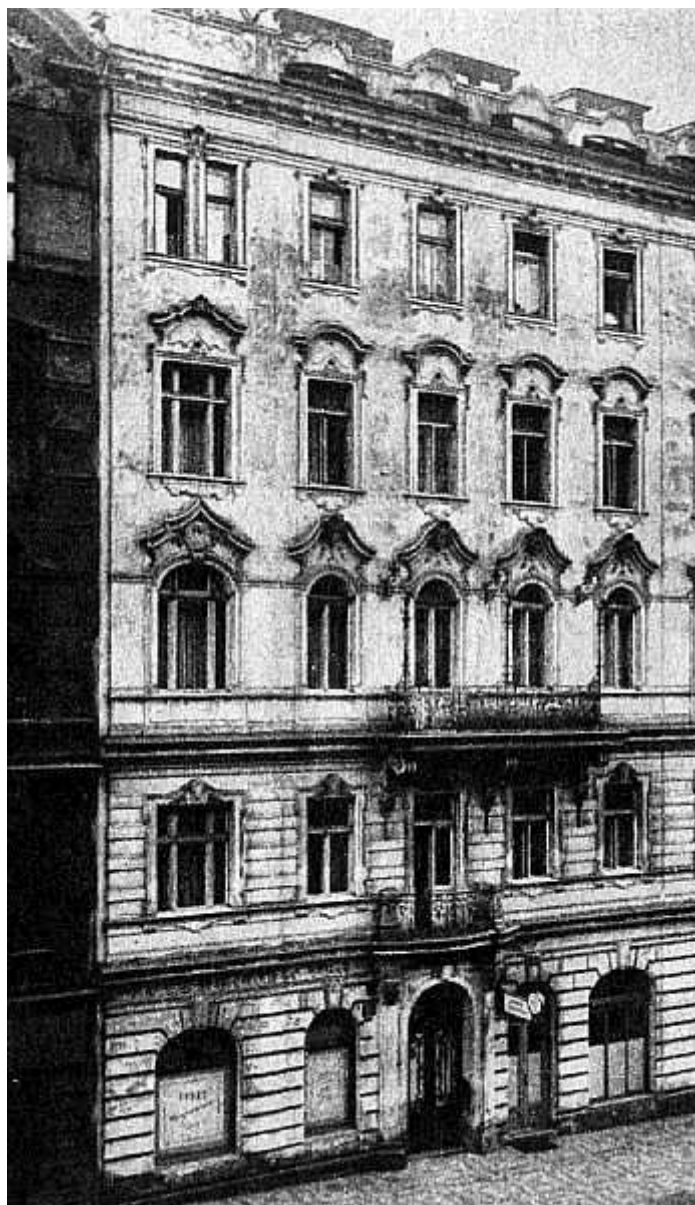

Příloha č. 6

Stupeň složitosti fasády VI



Příloha č. 7

Stupeň složitosti fasády VII

